Figure 1

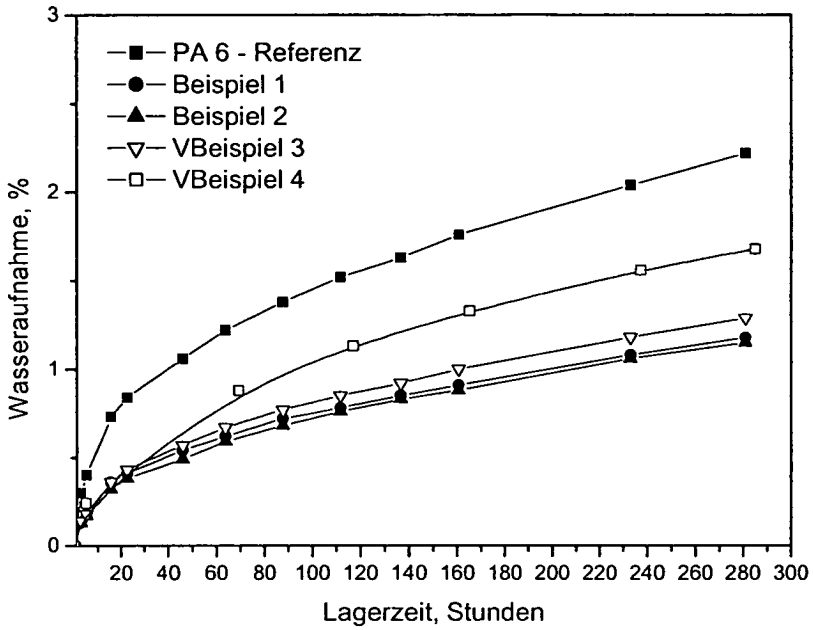

Figure 2

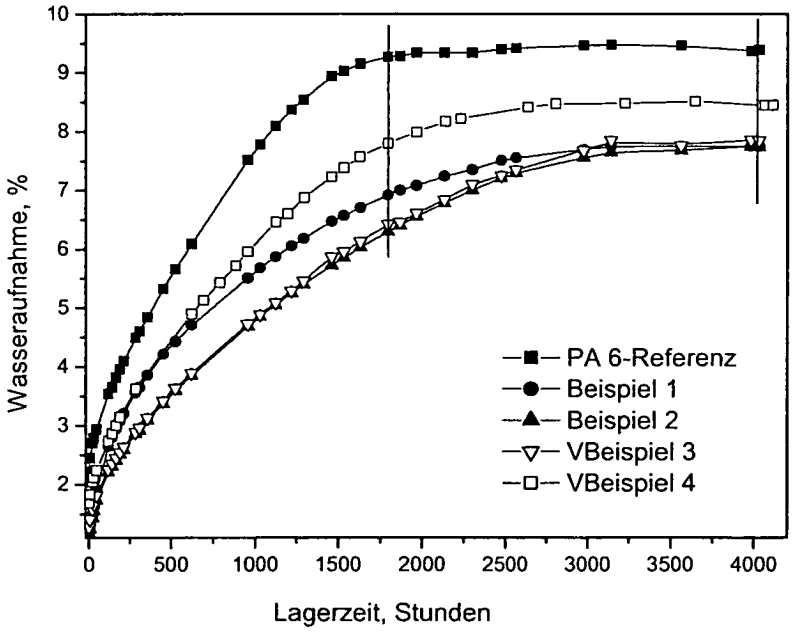

5

Figure 3

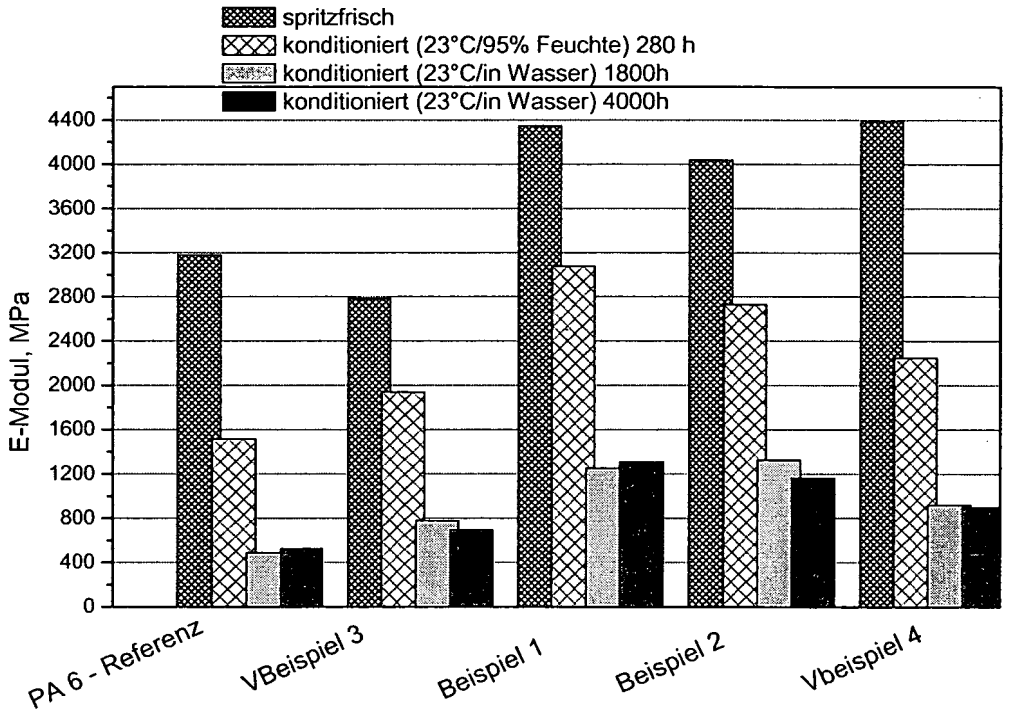
spritzfrisch
konditioniert (23°C/95% Feuchte) 280 h
konditioniert (23°C/in Wasser) 1800h
konditioniert (23°C/in Wasser) 4000h
E-Modul, MPa
4400
4000
3600
3200
2800
2400
2000
1600
1200
800
400
0
PA 6 - Referenz
VBeispiel 3
Beispiel 1
Beispiel 2
Vbeispiel 4

Figure 4:

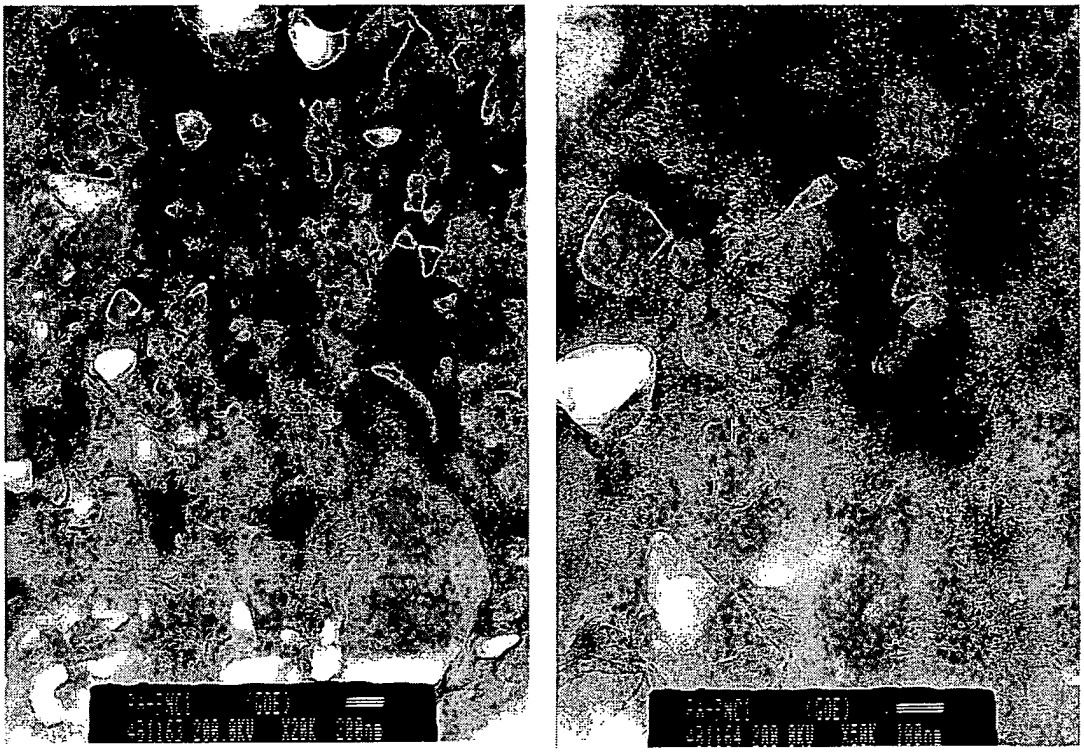

5

Figure 5a:

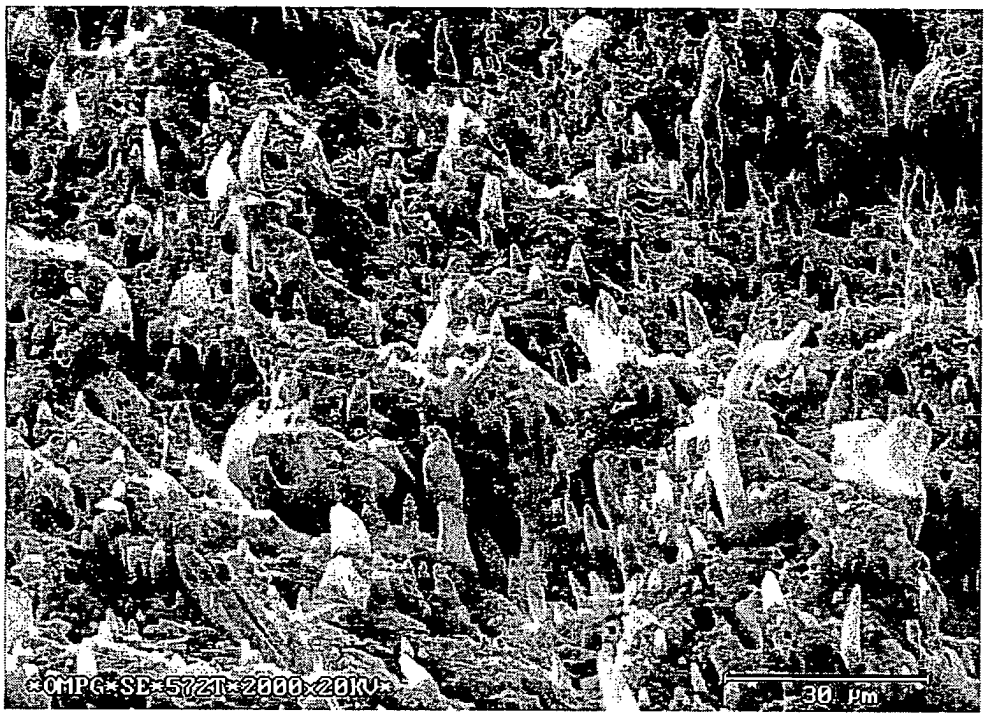

Figure 5b:

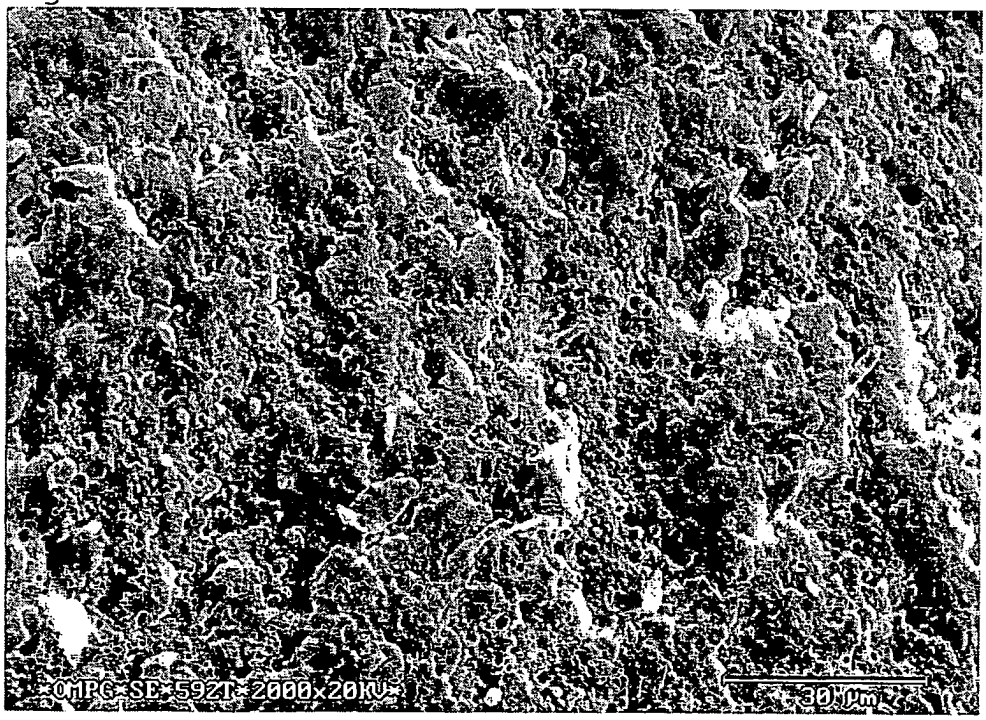

Figure 6:

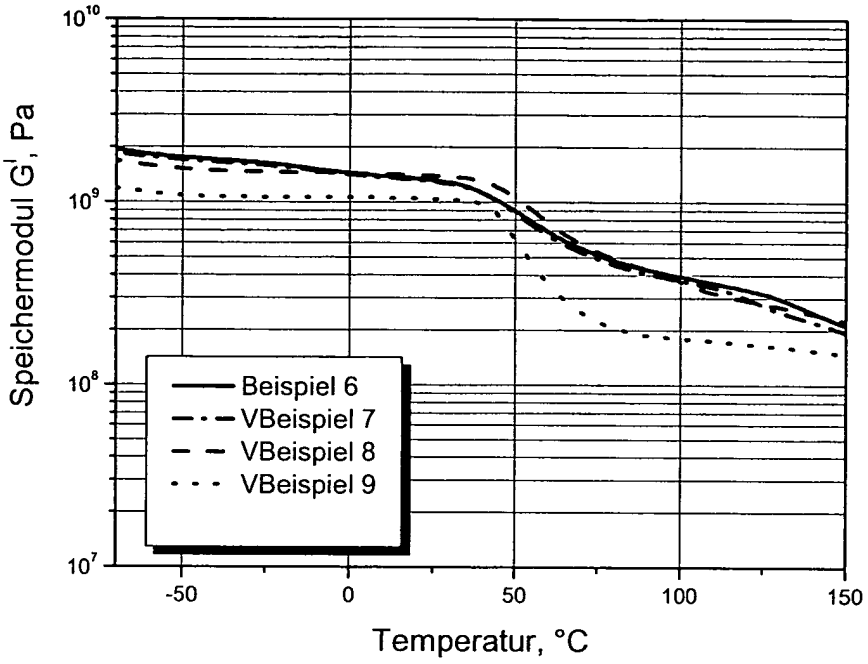
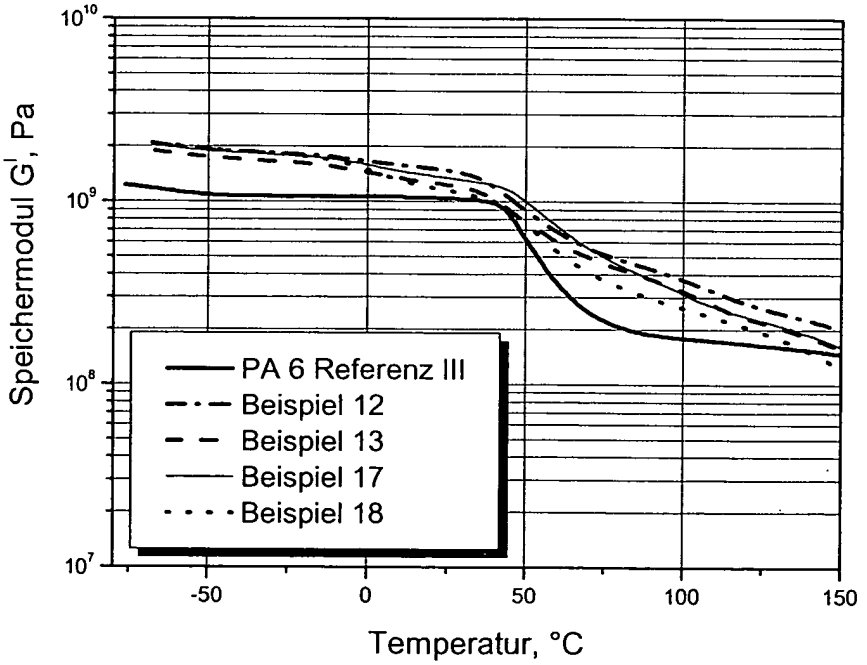
Figure 7